




LUDWIGSBURG

## August-Lämmle-Schule Westfalenstraße 54



Luftbild

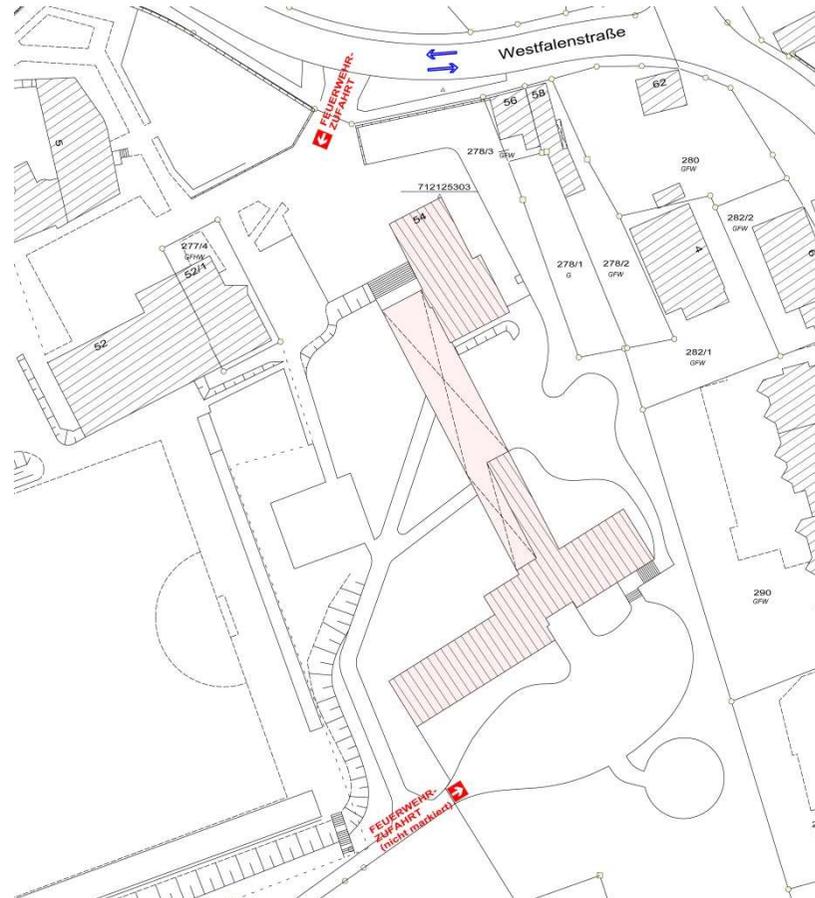


Lageplan



LUDWIGSBURG

August-Lämmle-Schule

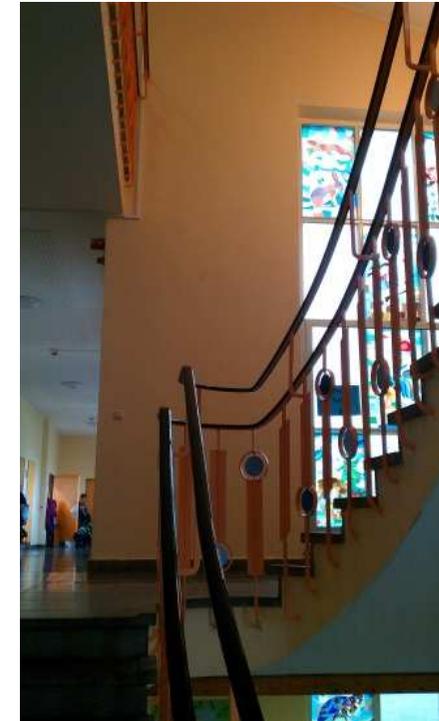



LUDWIGSBURG

August-Lämmle-Schule








LUDWIGSBURG

# August-Lämmle-Schule

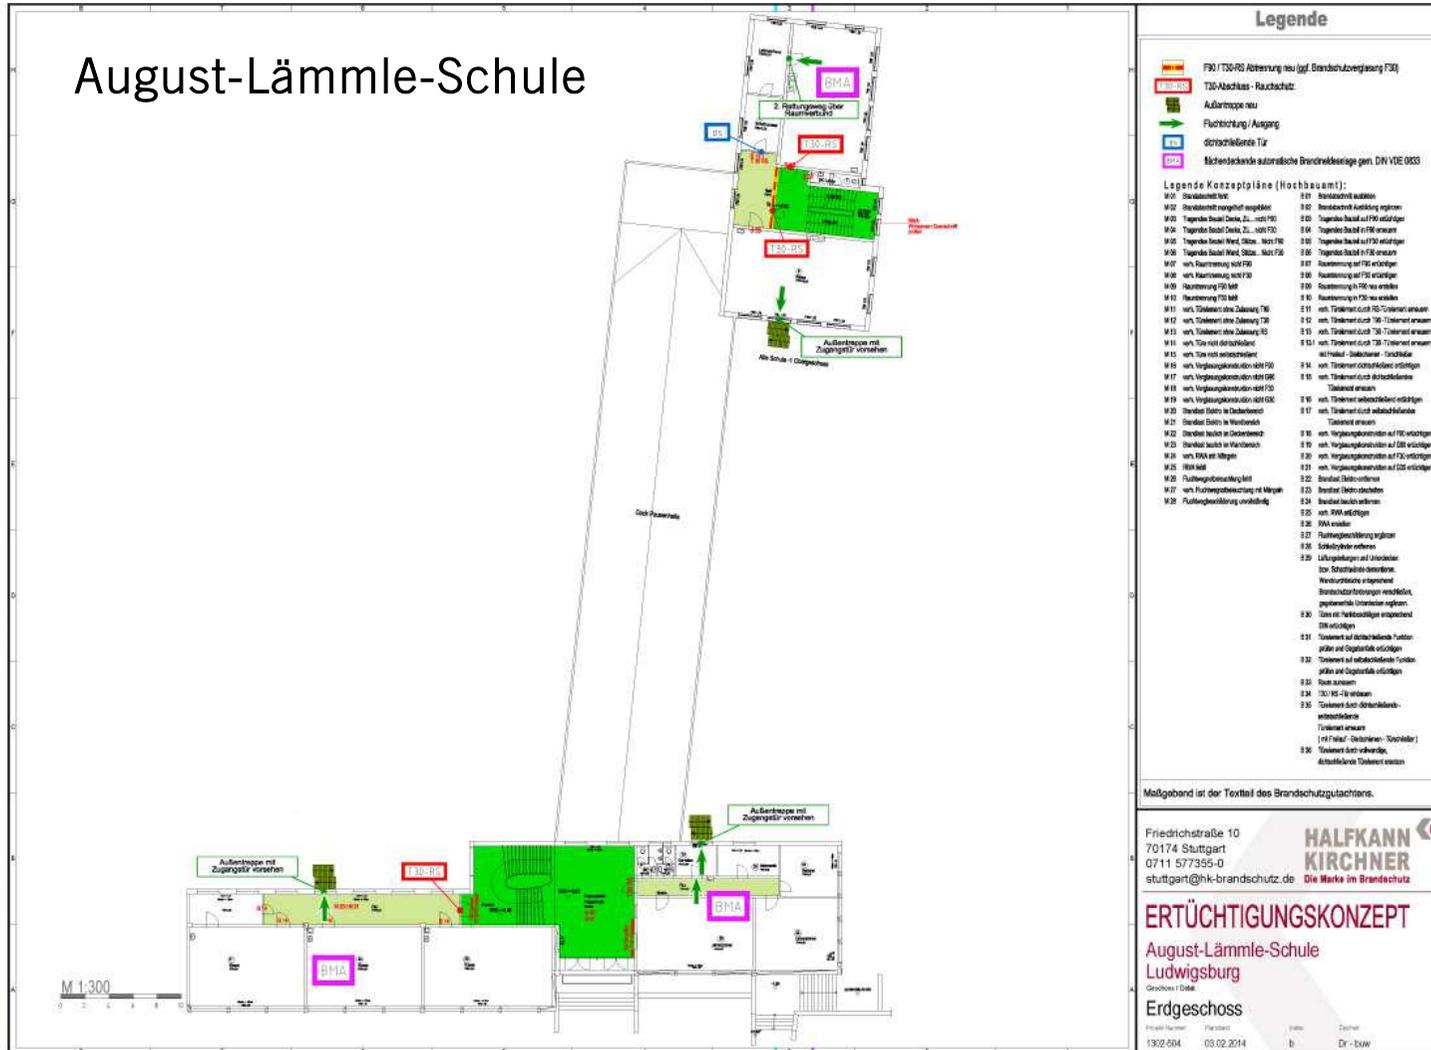

### Legende

- T30-AB F90 / T30-RS Abtrennung neu (ggf. Brandschutzverglasung F30)
- T30-AB T30-Abtaster - Rauchschutze
- A Außertreppen neu
- Fluchtichtung / Ausgang
- T30-AB dichtschließende Tür
- BMA nichtdeckende automatische Brandmeldeanlage gem. DIN VDE 0683

- Legende Konzeptpläne (Hochbauamt):**
- |      |                                      |      |   |
|------|--------------------------------------|------|---|
| M 01 | Ständeleinrichtung                   | E 01 | Brandabschirmung                              |
| M 02 | Brandabschirmung                     | E 02 | Brandabschirmung                              |
| M 03 | Tragende Stahl-Decke, ZL... nach F10 | E 03 | Tragende Stahl auf F10 einwirken              |
| M 04 | Tragende Stahl-Decke, ZL... nach F30 | E 04 | Tragende Stahl auf F30 einwirken              |
| M 05 | Tragende Stahl-Decke, ZL... nach F10 | E 05 | Tragende Stahl auf F10 einwirken              |
| M 06 | Tragende Stahl-Decke, ZL... nach F30 | E 06 | Tragende Stahl auf F30 einwirken              |
| M 07 | mit Raumtrennung nach F10            | E 07 | Raumtrennung auf F10 einwirken                |
| M 08 | mit Raumtrennung nach F30            | E 08 | Raumtrennung auf F30 einwirken                |
| M 09 | Raumtrennung F10-MR                  | E 09 | Raumtrennung F10-MR einwirken                 |
| M 10 | Raumtrennung F30-MR                  | E 10 | Raumtrennung F30-MR einwirken                 |
| M 11 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 11 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 12 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 12 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 13 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 13 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 14 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 14 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 15 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 15 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 16 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 16 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 17 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 17 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 18 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 18 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 19 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 19 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 20 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 20 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 21 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 21 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 22 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 22 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 23 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 23 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 24 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 24 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 25 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 25 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 26 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 26 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |
| M 27 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60  | E 27 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T60 einwirken |
| M 28 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30  | E 28 | mit Tischlerwerk ohne Zuleitung T30 einwirken |

Mattgebend ist der Textteil des Brandschutzgutachtens.

Friedrichstraße 10  
70174 Stuttgart  
0711 577355-0  
stuttgart@hk-brandschutz.de

**HALFKANN KIRCHNER**  
Die Marke im Brandschutz

**ERTÜCHTIGUNGSKONZEPT**  
August-Lämmle-Schule  
Ludwigsburg  
Grundriss EG


Erdgeschoss

Projekt-Nr.: 1302-604 | Plan-Nr.: 03.02.2014 | Maßstab: 1:300 | Zeichner: Dr. - EKW

Grundriss EG



# August-Lämmle-Schule

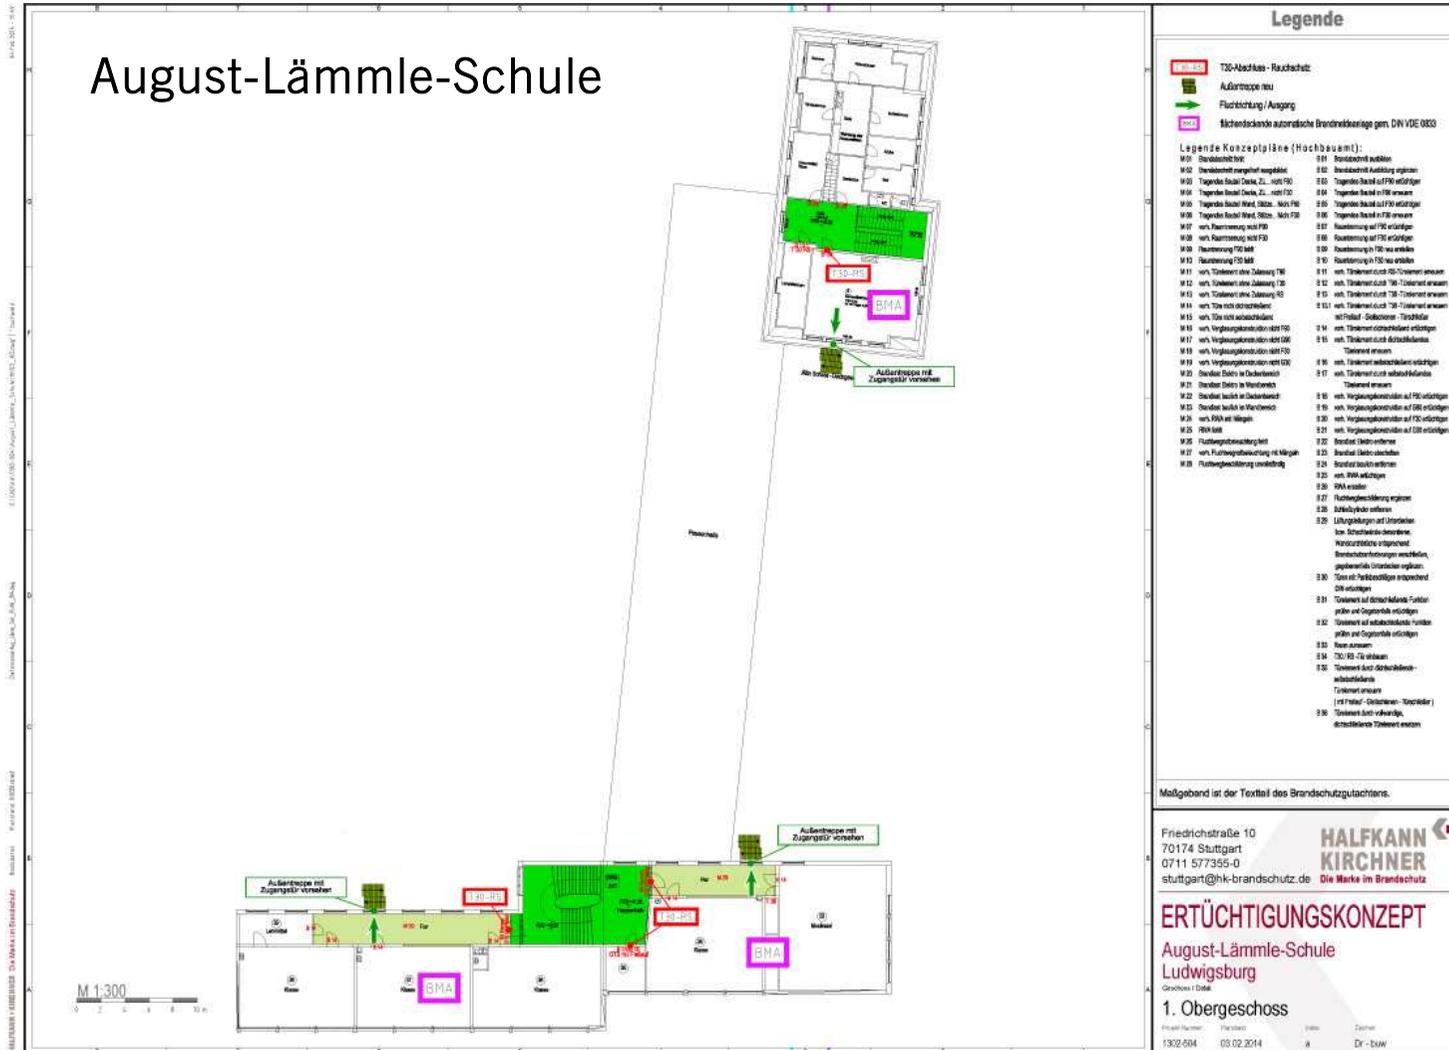

## Legende

- T30-ABZ T30-Abzweige - Rauchschutz
- AUS Aussenstiege neu
- Ausfluchtwege / Ausgänge
- BMA Nichtdeckende automatische Brandmeldeanlage gem. DIN VDE 0653

Legende Konzeptpläne (Hochbauamt):

M01	Brandabschottung	011	Brandabschottung
M02	Deckenschnitt unverändert	012	Brandabschottung
M03	Treppe Stahl Decke, ZL... nicht F30	013	Treppe Stahl auf F30 verlagern
M04	Treppe Stahl Decke, ZL... nicht F30	014	Treppe Stahl auf F30 ersetzen
M05	Treppe Stahl Wand, Stütz... nicht F30	015	Treppe Stahl auf F30 verlagern
M06	Treppe Stahl Wand, Stütz... nicht F30	016	Treppe Stahl auf F30 ersetzen
M07	mit Feuerwandung nach F30	017	Brandabschottung auf F30 verlagern
M08	mit Feuerwandung nach F30	018	Brandabschottung auf F30 verlagern
M09	Brandabschottung F30 nicht	019	Brandabschottung F30 was ersetzen
M10	Brandabschottung F30 nicht	020	Brandabschottung F30 was ersetzen
M11	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	021	mit Trennwand durch 90-Trennwand ersetzen
M12	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	022	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M13	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	023	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M14	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	024	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M15	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	025	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M16	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	026	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M17	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	027	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M18	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	028	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M19	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	029	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M20	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	030	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M21	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	031	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M22	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	032	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M23	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	033	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M24	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	034	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M25	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	035	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M26	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	036	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M27	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	037	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen
M28	mit Trennwand ohne Zuluftung T6	038	mit Trennwand durch T6-Trennwand ersetzen

Müllgebäude ist der Textteil des Brandschutzgutachtens.

Friedrichstraße 10  
70174 Stuttgart  
0711 577355-0  
stuttgart@hk-brandschutz.de



## ERTÜCHTIGUNGSKONZEPT

August-Lämmle-Schule  
Ludwigsburg

1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1302-604  
Plan-Nr.: 03.02.2014  
Plan-Nr.: 1  
Plan-Nr.: DR - EAW