



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36



Untergeschoss



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36


NEU:

Sicherheitsbeleuchtung

Neue raumhohe TD-/
TDS Türelemente mit
Blende

TD-Türen

Kabel-/ Rohrschotts

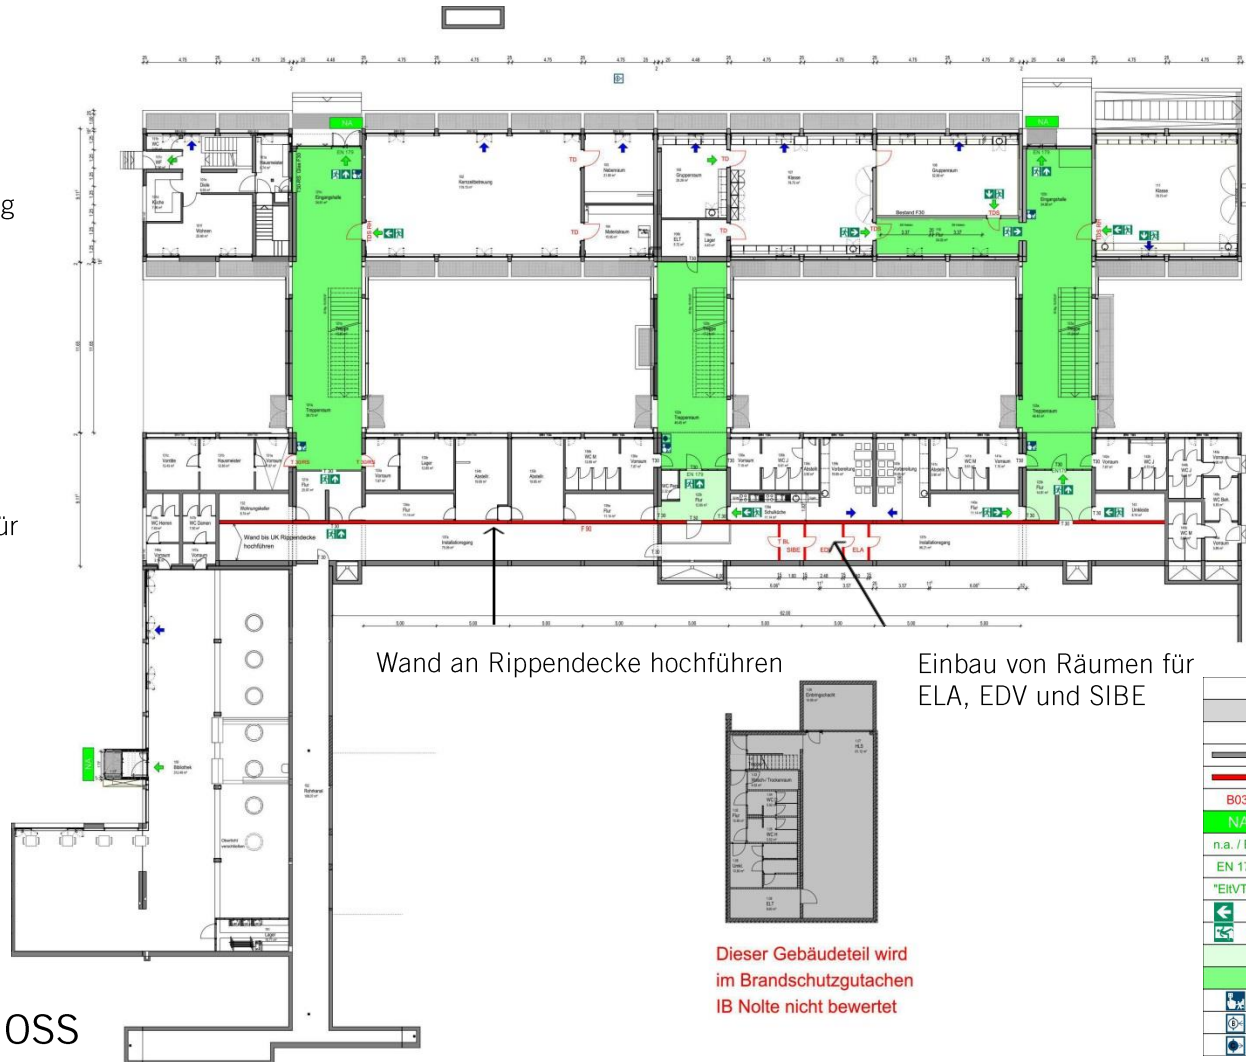Einbau von Räumen für
ELA, EDV und SIBE

Erdgeschoss

	Geschossdecken auf F90 ertüchtigen und Kabel- und Rohrschotts erneuern bzw. neu einbringen
	Wand F90, F30 Bestand
	Wand: feuerbeständig F90, Neu
B03	tragendes Bauteil / Decke in F90 ertüchtigen
NA	Notausgang
n.a. / BZ	nicht abschließbar / Blindzylinder
EN 179	Notausgangstür, Schloss nach DIN EN 179
"EIVTR"	elektrische Türverriegelung nach EIVTR
←	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
→	1. Rettungsweg
	notwendiger Flur
	notwendige Treppe
	Hausalarmtaster
	Einspeisung Steigleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Steigleitung "trocken"



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36

NEU:

Treppenhaustüren

Raumhohe Flurtüren

Sicherheitsbeleuchtung

TD-Türen, TDS Türen

Schließen Lichtkuppel



1. Obergeschoss

Dieser Gebäudeteil wird
im Brandschutzgutachten
IB Nolte nicht bewertet

	Geschossdecken auf F90 ertüchtigen und Kabel- und Rohrschotts erneuern bzw. neu einbringen
	Wand F90, F30 Bestand
	Wand: feuerbeständig F90, Neu tragendes Bauteil / Decke in F90 ertüchtigen
B03	Notausgang
NA	Notausgang
n.a. / BZ	nicht abschließbar / Blindzylinder
EN 179	Notausgangtür, Schloss nach DIN EN 179
"EIIVTR"	elektrische Türverriegelung nach EIIVTR
←	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
→	1. Rettungsweg
	notwendiger Flur
	notwendige Treppe
	Hausalarmtaster
	Einspeisung Steigleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Steigleitung "trocken"



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36


NEU:

Treppenhaustüren

TD-/ TDS Türen

RAA (Rauchabzugsanlage)
in jedem Treppenhaus

Sicherheitsbeleuchtung

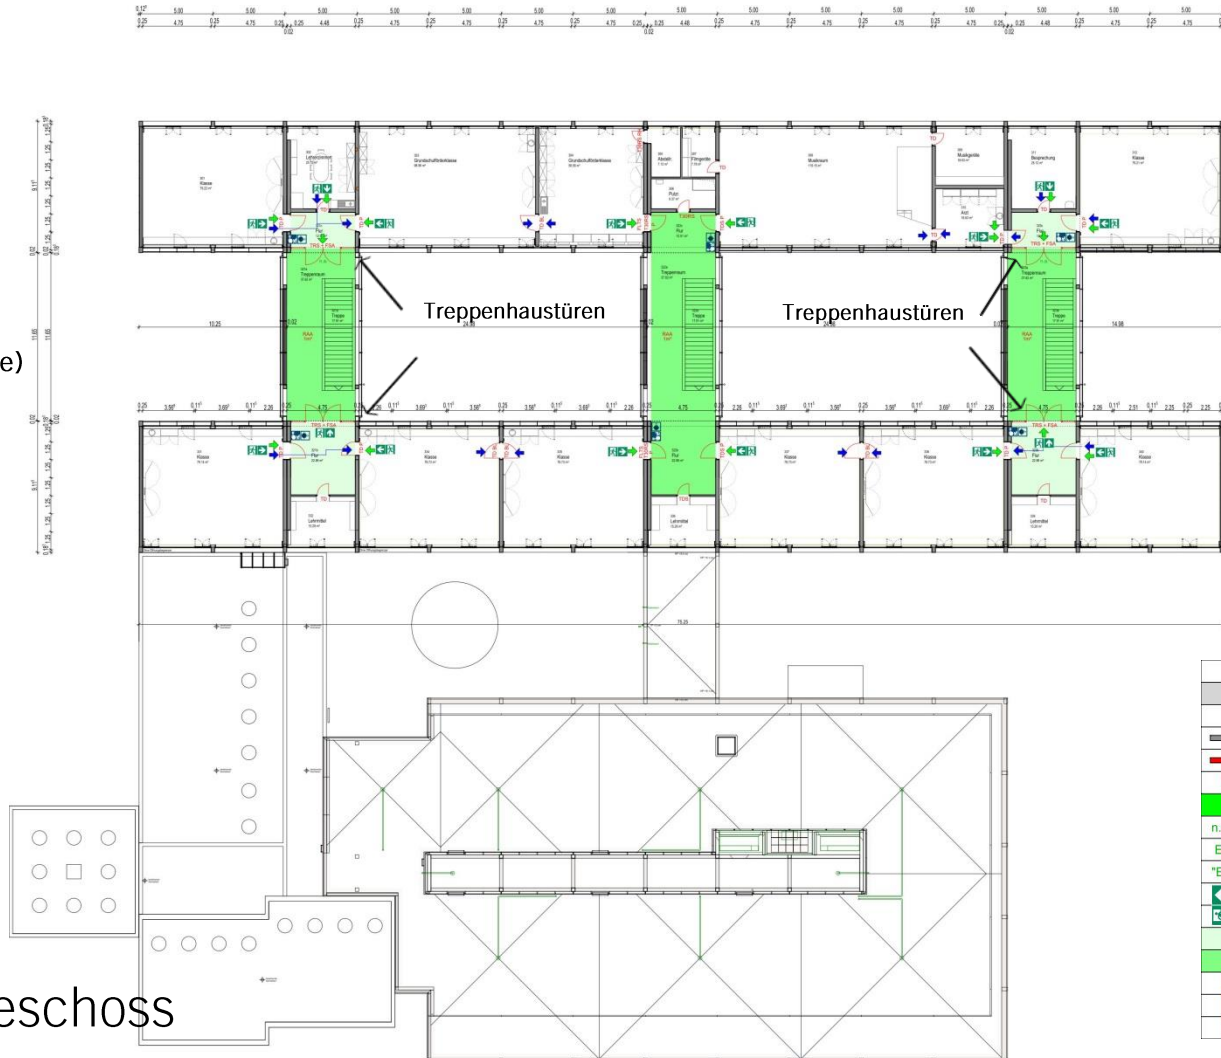

2. Obergeschoss