

Wand an Rippendecke hochführen

Rippendecke komplett (F0 bzw, F30) auf F90 ertüchtigen

Kabel- bzw. Rohrschotts erneuern bzw. neu einbringen

	Geschossdecken auf F90 ertüchtigen und Kabel- und Rohrschotts erneuern bzw. neu einbringen
	Wand F90, F30 Bestand
	Wand: feuerbeständig F90, Neu
	tragendes Bauteil / Decke in F90 ertüchtigen
	Notausgang
	nicht abschließbar / Blindzylinder
	Notausgangtür, Schloss nach DIN EN 179
	elektrische Türverriegelung nach EIVTR
	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
	1. Rettungsweg
	notwendiger Flur
	notwendige Treppe
	Hausalarmtaster
	Einspeisung Steigleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Steigleitung "trocken"

Untergeschoss



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36

- NEU:
- Treppenhaustüren
- Raumhohe Flurtüren
- Sicherheitsbeleuchtung
- TD-Türen, TDS Türen
- Schließen Lichtkuppel



1. Obergeschoss

Dieser Gebäudeteil wird im Brandschutzgutachten IB NoIte nicht bewertet

	Geschossdecken auf F90 ertüchtigen und Kabel- und Rohrschotts erneuern bzw. neu einbringen
	Wand F90, F30 Bestand
	Wand: feuerbeständig F90, Neu
	tragendes Bauteil / Decke in F90 ertüchtigen
	Notausgang
	nicht abschließbar / Blindzylinder
	Notausgangtür, Schloss nach DIN EN 179
	elektrische Türverriegelung nach EIVTR
	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
	1. Rettungsweg
	notwendiger Flur
	notwendige Treppe
	Hausalarmtaster
	Einspeisung Steigleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Steigleitung "trocken"




LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36



- NEU:
- Treppenhaustüren
- TD-/ TDS Türen
- RAA (Rauchabzugsanlage) in jedem Treppenhaus
- Sicherheitsbeleuchtung

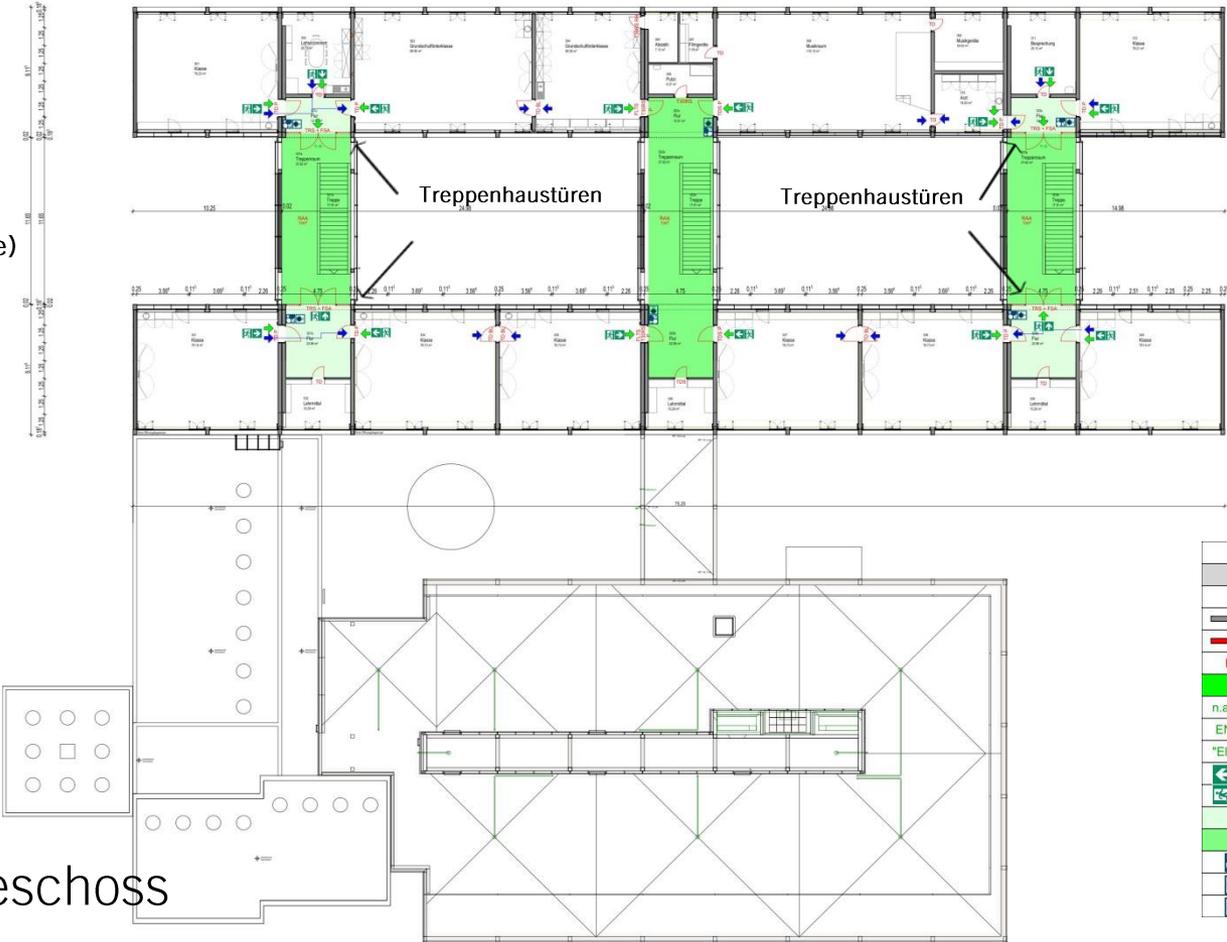

2. Obergeschoss

	Geschossdecken auf F90 ertüchtigen und Kabel- und Rohrschotts erneuern bzw. neu einbringen
	Wand F90, F30 Bestand
	Wand: feuerbeständig F90, Neu
	tragendes Bauteil / Decke in F90 ertüchtigen
	Notausgang
	nicht abschließbar / Blindzylinder
	Notausgangtür, Schloss nach DIN EN 179
	elektrische Türverriegelung nach EIVTR
	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
	1. Rettungsweg
	notwendiger Flur
	notwendige Treppe
	Hausalarmtaster
	Einspeisung Steigleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Steigleitung "trocken"